


- 消防安全センター 登録認定品 VA-014号
- 消防安全センター 性能評定品 評5-018号 (2)

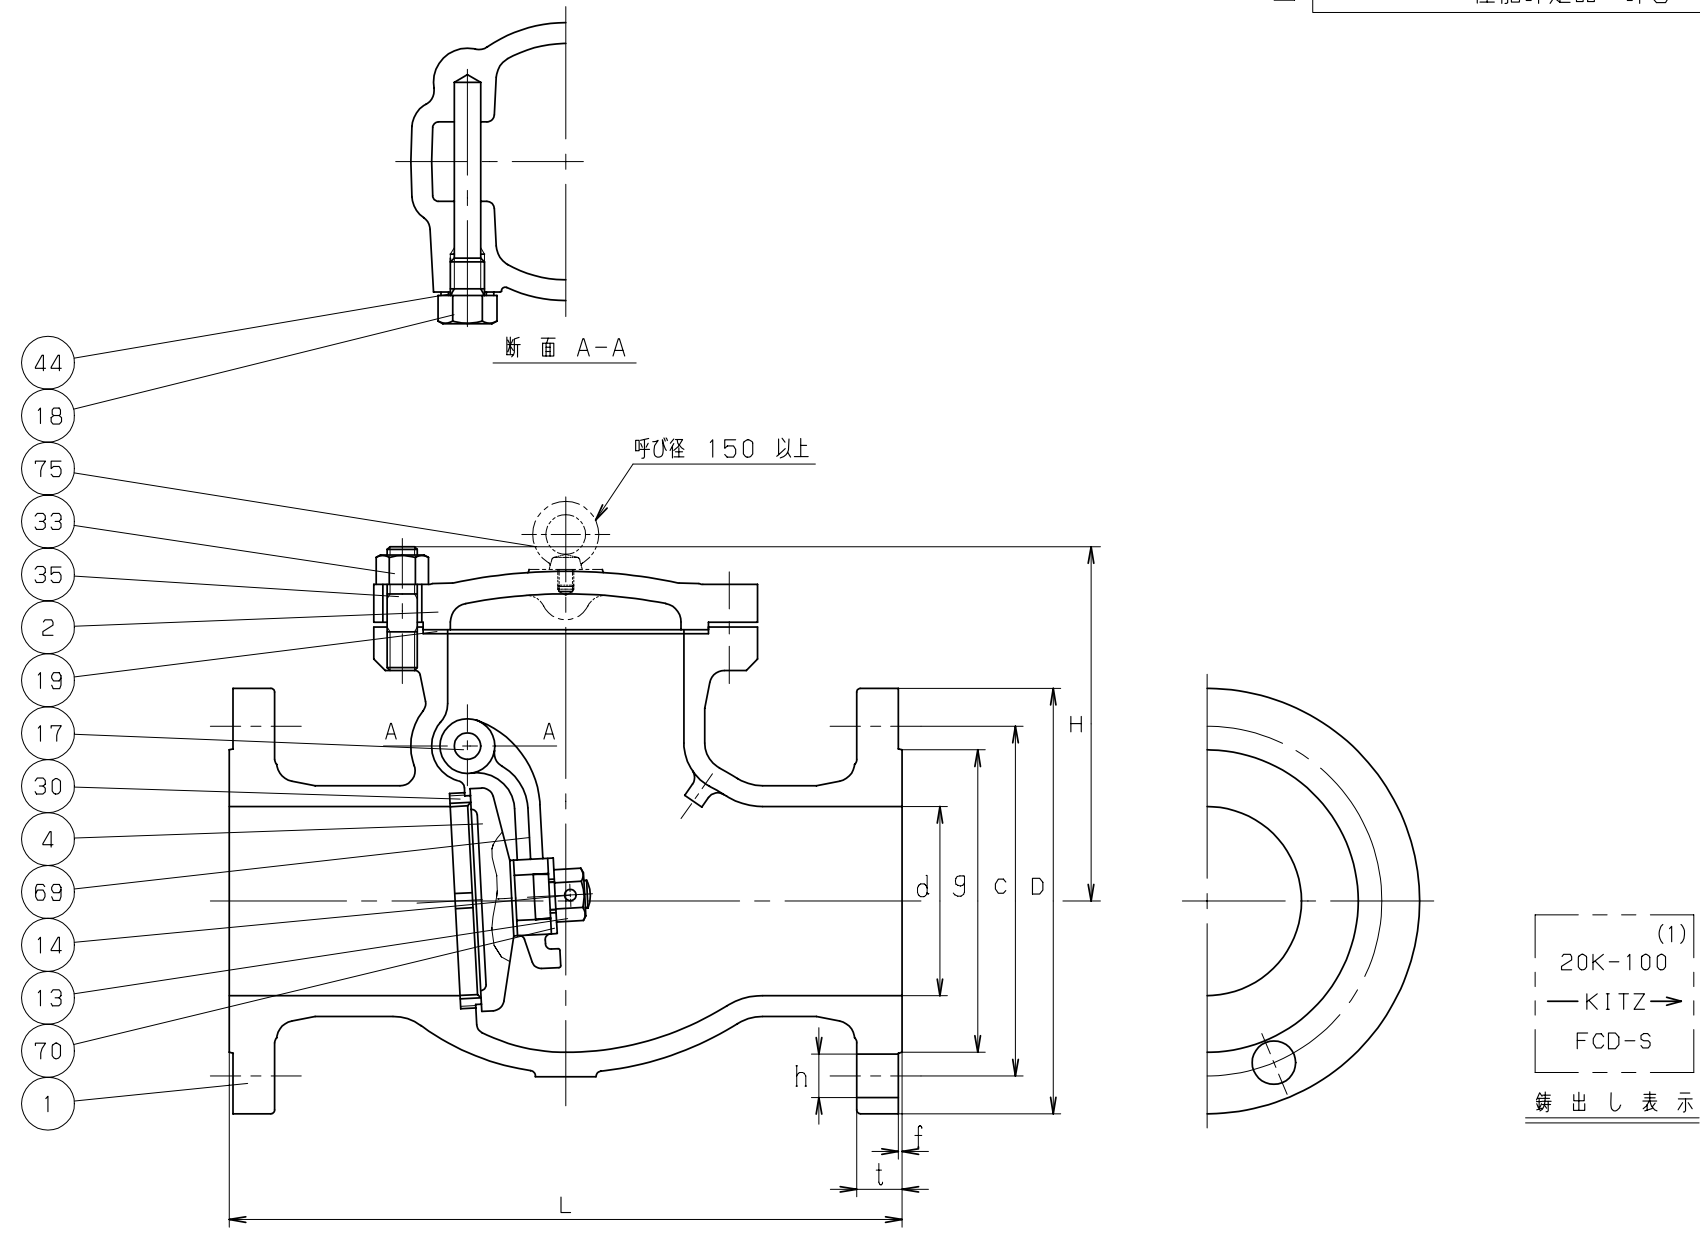

寸法表 単位: mm

呼び径		d	H	L	フランジ							
mm	in.				D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f
					c	数	h					
50	2	50	135	267	155	120	8	19	M16	96	18	2
65	2.1/2	65	145	292	175	140	8	19	M16	116	20	2
80	3	80	160	318	200	160	8	23	M20	132	22	2
100	4	100	185	356	225	185	8	23	M20	160	24	2
125	5	125	220	400	270	225	8	25	M22	195	26	2
150	6	150	240	444	305	260	12	25	M22	230	28	2
200	8	200	275	533	350	305	12	25	M22	275	30	2
250	10	250	335	622	430	380	12	27	M24	345	34	2
300	12	300	370	711	480	430	16	27	M24	395	36	3

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。  
 (2) 乾式配管にも使用できます。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FCD-S	
2	ふた	1	FCD-S	
4	弁体	1	SUS403	呼び径 150 以下
		1	SCPH2+13CR	呼び径 200 以上
13	ジスナット	1	SS400	呼び径 100 以下
		1	SUS304	呼び径 125 以上
14	割りピン	1	SUS304	
17	ヒンジピン	1	SUS403	
18	プラグ	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	
33	ふたボルト用ナット	1組	S45C	
35	ふたボルト	1組	S45C	
44	ガスケット	1	極軟銅	
69	アーム	1	SCS13A	呼び径 100 以下
		1	SCPH2	呼び径 125 以上
70	アーム押さえ	1	SS400	
75	アイボルト	1	S25C	

規格	面 間	JIS B2002
	管 接 続	JIS B2239 20K
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	消防検査
製 品 記 号		(F) 20S0B

ダクタイル 20K フランジ形  
 スイング逆止め弁

年 月 日	2011.12.07	図 番		
承 認	高 野			
検 図	中 村			
設 計	小 嶋	943-A40002		
製 図	堀 込	REV-12		
		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**